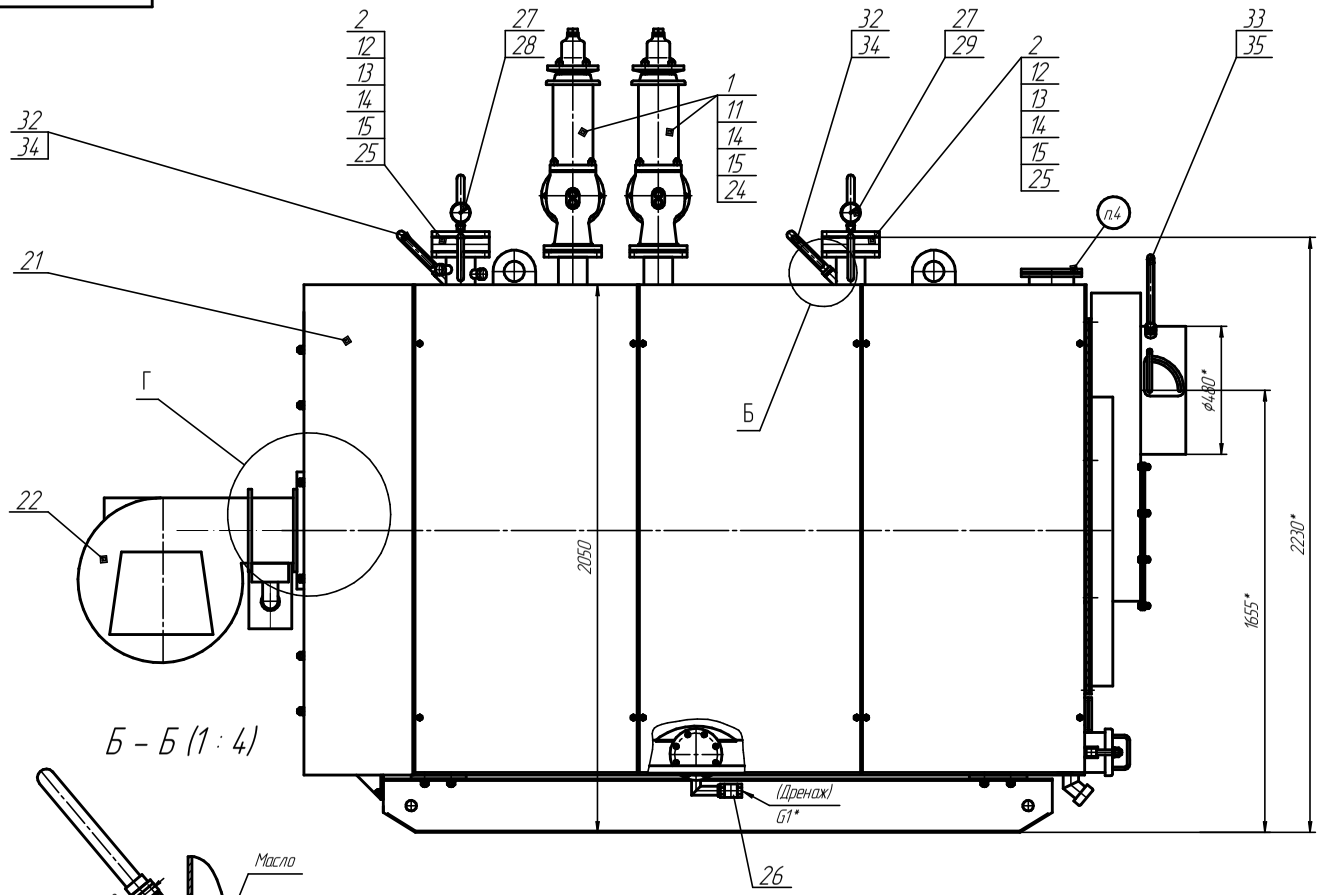

Б – Б (1 : 4)

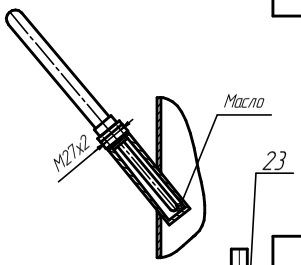

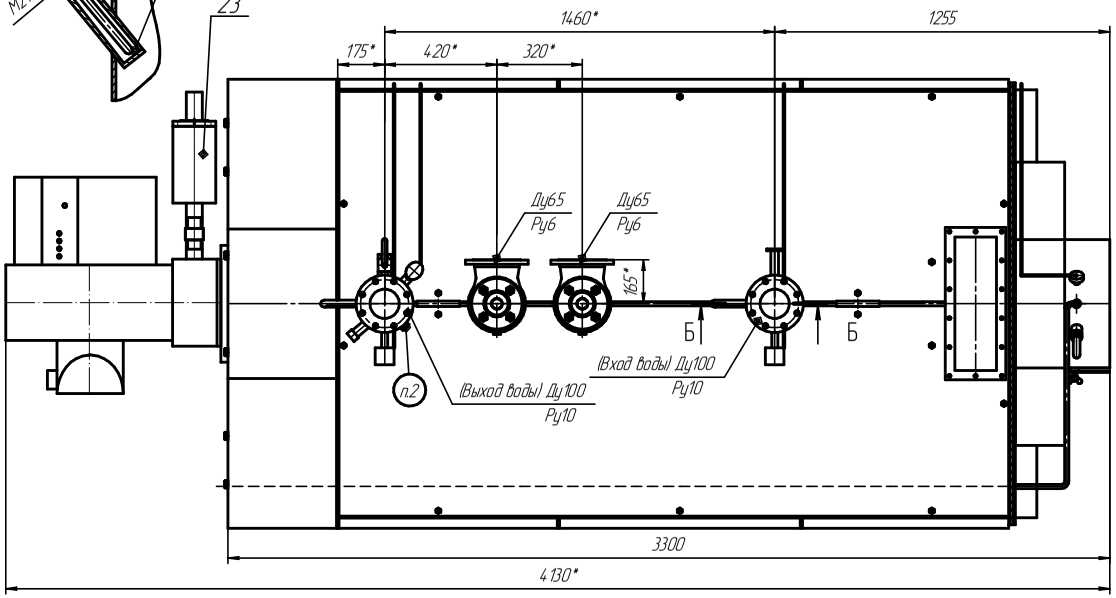

А (1 : 1)

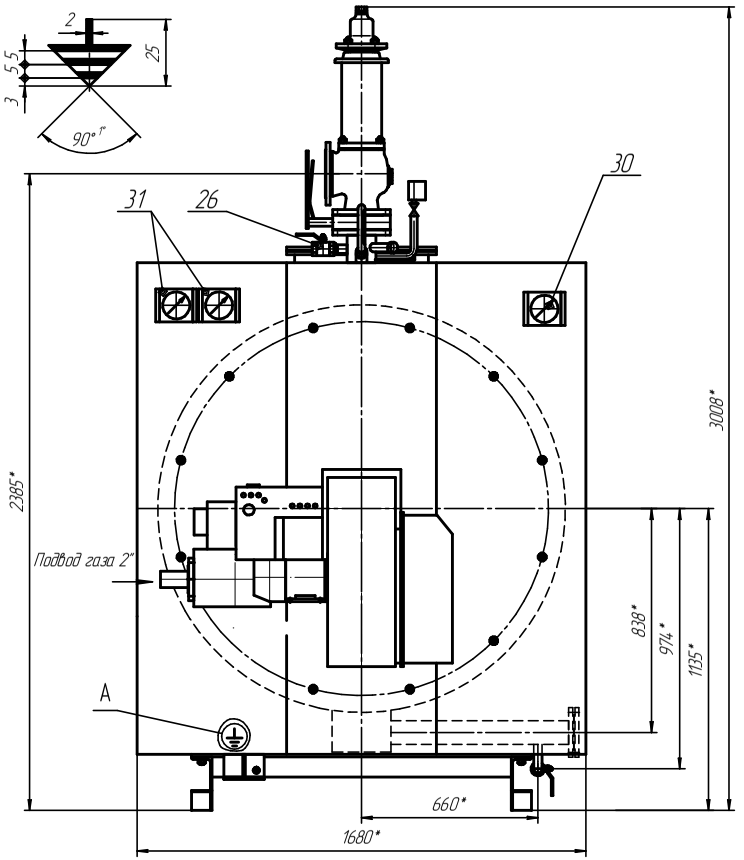

Г (1 : 5)

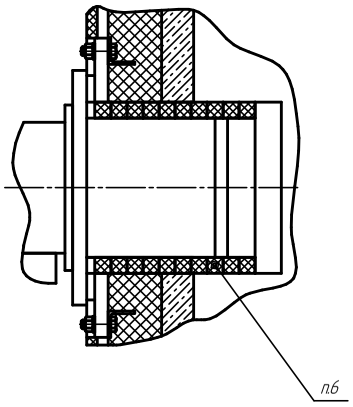

1. *Размеры для справок.
2. Патрубок присоединить к трубопроводу с дренажным краном для аварийного снижения давления воды.
3. Резьбовые соединения выполнить на трепаном льне ГОСТ10330–76 с подмазкой суриком ГОСТ19151–73 разведенном на натуральной олифе ГОСТ7931–76.
4. Транспортную заглушку на месте эксплуатации снять.
5. Котел, горелку, электрооборудование, металлорукава заземлить согласно ПУЭ.
6. При монтаже горелочного устройства в качестве уплотняющего материала использовать шнур огнеупорный Izorpak120 сечением 30х30, L=8,5м, входящий в комплект поставки.

							СК1155.00.00 МЧ(Э)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Лисяный М.		02.05	Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-20Гс "ЭКО" (Монтажный чертеж)				4100	1:10
Пров.		Маринин Д.		02.05				Лист	Листов 1	
Т.контр.										
Н.контр.										
Утв.		Лисяный Н.		02.05				Копировал	Формат А1	

(49657) 3-45-22, 3-28-95.