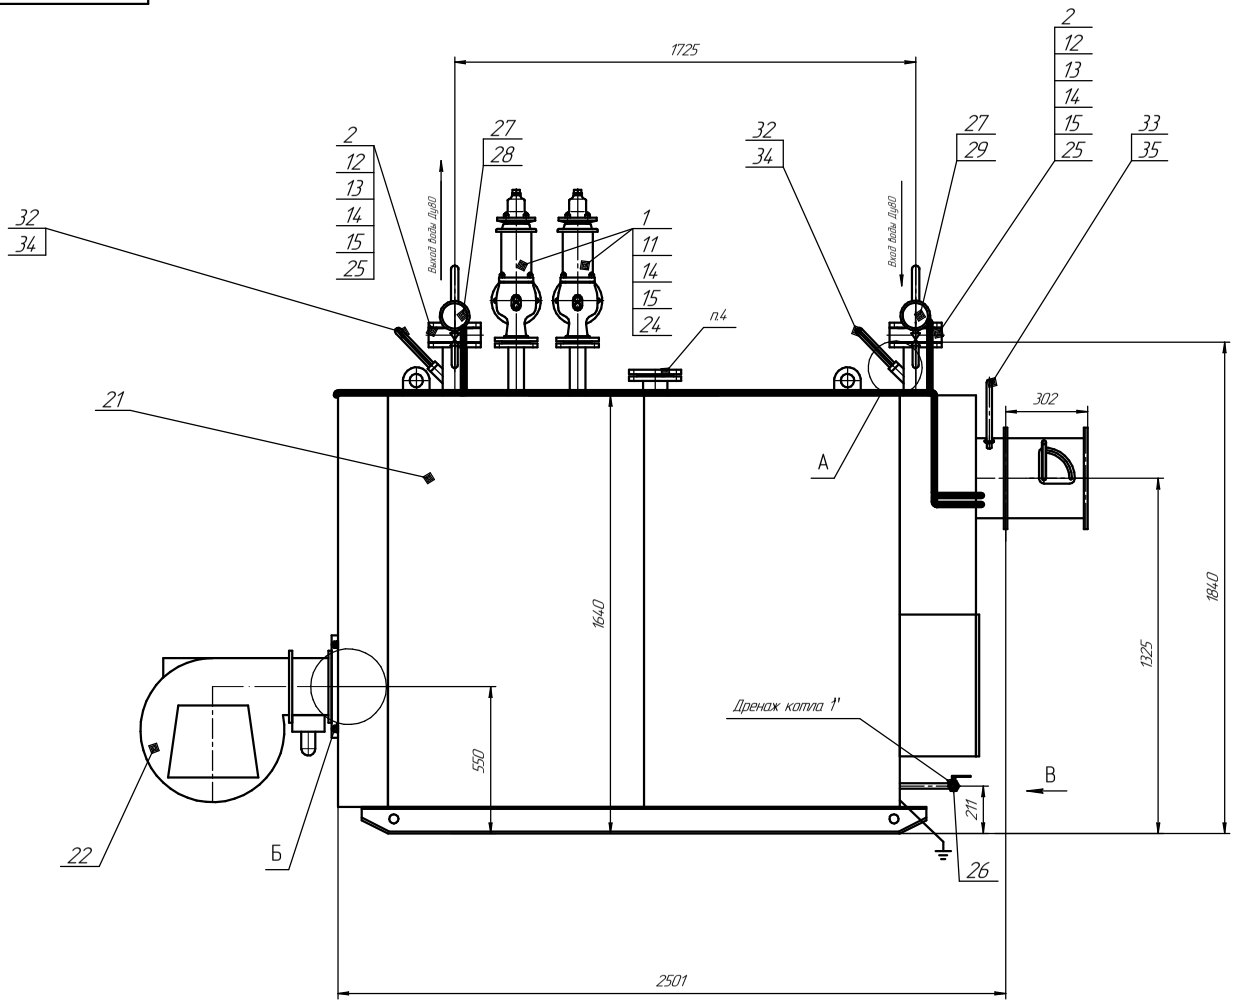

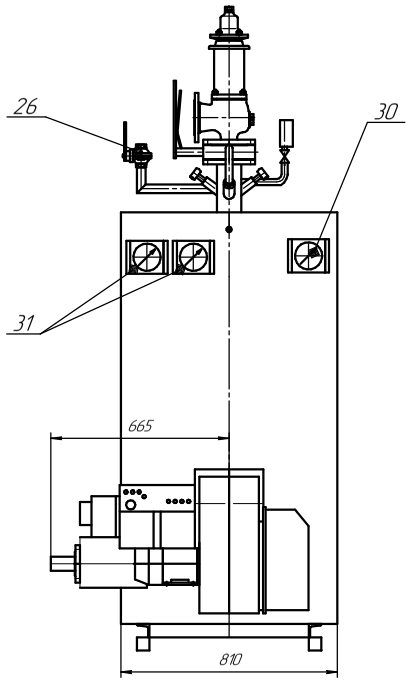

А (1 : 4)



В (1 : 1)



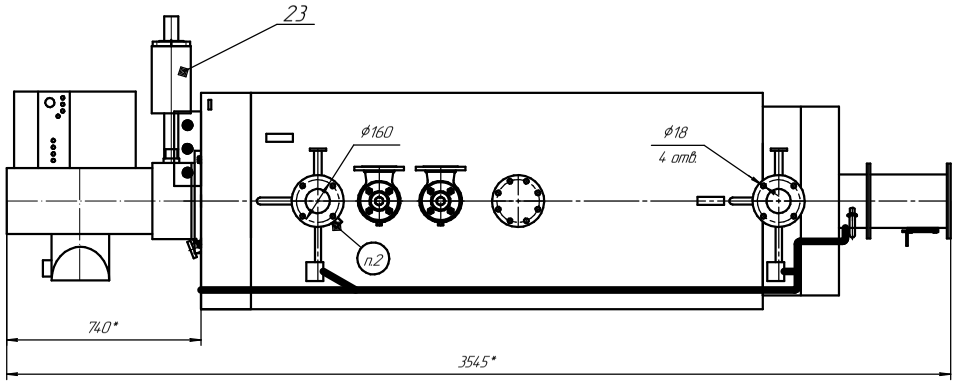

Б (1 : 5)

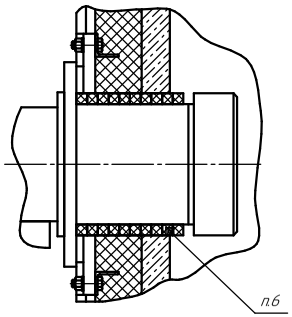

1. *Размеры для справок.
2. Патрубок присоединить к трубопроводу с дренажным краном для аварийного снижения давления воды.
3. Резьбовые соединения выполнить на трепаном льне ГОСТ10330-76 с подмазкой суриком ГОСТ19151-73 разведенном на натуральной олифе ГОСТ7931-76.
4. Транспортную заглушку на месте эксплуатации снять.
5. Котел, горелка, электрооборудование, металлорукава заземлить согласно ПУЭ.
6. При монтаже горелочного устройства в качестве уплотняющего материала использовать шнур огнеупорный Izorok120 сечением 30х30, L=8,5м, входящий в комплект поставки.

					СК1233.00.00 МЧ(Э)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-0,63 Гс (Гн) "ВК-34" (Монтажный чертеж)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Лисяный М.		03.95			–	1:10
Пров.		Маринин Д.		03.95		Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.		Лисяный Н.		03.95			

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата