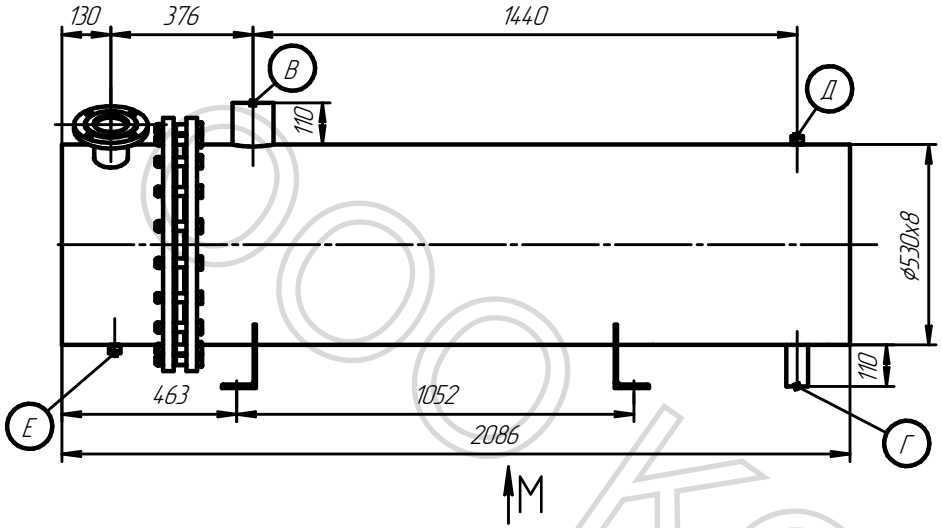

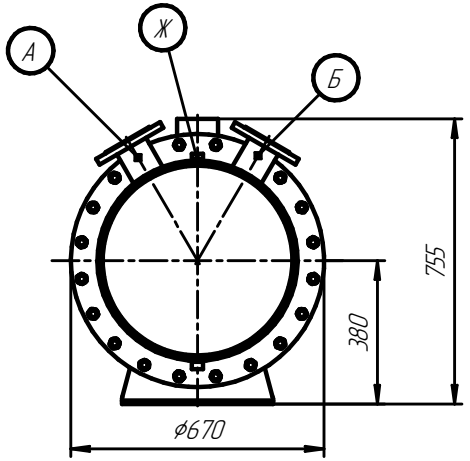

М

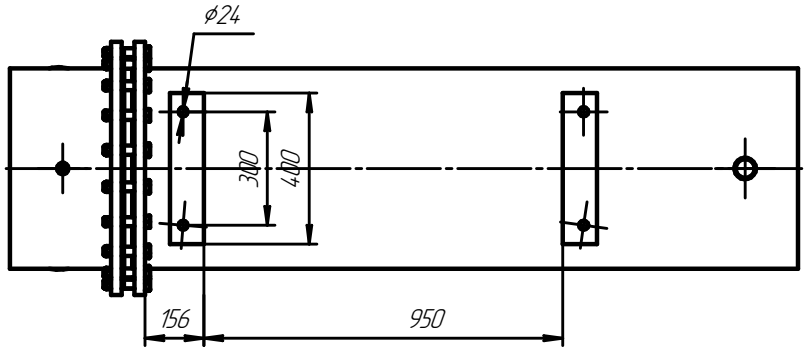

Техническая характеристика

Наименование параметров	В корпусе	В трубной системе
Давление рабочее, избыточное, МПа	0,02	0,4
Температура, °С	104	50...80
Давление гидроиспытания, МПа	0,6	0,6
Среда	Пар, вода	Вода
Площадь поверхности теплообмена, м^2	16	
Масса охладителя (сухая), кг	512	
Масса охладителя (заполненного), кг	1008	

Таблица присоединений

Обозн	Наименование	Ду	DнхS,мм	Вылет
А	Подвод охлаждающей воды	80	89х4,5	105
Б	Отвод охлаждающей воды	80	89х4,5	105
В	Подвод выпара	100	108х4,5	110
Г	Отвод конденсата	50	57х3,5	110
Д	Отвод паровоздушной смеси	15	–	–
Е	Слив воды	15	–	–
Ж	Выпуск воздуха	15	–	–

1. Размеры для справок
2. Аппарат не подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора РФ
3. Перед отправкой Заказчику все патрубки должны быть заглушены.
4. Покрытие наружной поверхности: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 9109-81

тел. 8(49657)3-45-22; 3-28-95
e-mail: info@cotlomash.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОВА-16 00.00.00			
Разраб.		Конфетьева			Охладитель выпара атмосферный	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						И	см.табл.	1:10
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.					ООО "Котломаш"			
Утв.								

Копировал Формат А2

ООО КОТЛОМАШ